

日本薬局方モンテルカストナトリウム錠  
モンテルカスト錠 10mg 「DSEP」 の  
溶出性に関する資料

第一三共エスファ株式会社

## 【概 要】

モンテルカスト錠 10mg 「DSEP」（モンテルカストナトリウム製剤）について「後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン」※1)の溶出試験の項に従って試験を行った結果、モンテルカスト錠 10mg 「DSEP」は規定されたすべての溶出試験条件※2)の中で、pH6.8 (50rpm)においては類似性が認められなかつた。そのため、モンテルカスト錠 10mg 「DSEP」と標準製剤の溶出挙動は類似していることが検証できなかつた。

なお、ヒトにおける生物学的同等性試験の結果、モンテルカスト錠 10mg 「DSEP」と標準製剤との生物学的同等性が確認されている。

※1)： 後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン（平成 24 年 2 月 29 日付 薬食審査発第 0229 第 10 号）

※2)： pH1.2 (日本薬局方溶出試験第 1 液) /50rpm

pH4.0 (薄めた McIlvaine の緩衝液) /50rpm

pH6.8 (日本薬局方溶出試験第 2 液) /50rpm、/100rpm 及び水/50rpm

### 1. 後発医薬品の生物学的同等性ガイドラインに基づく溶出試験

「後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン（平成 24 年 2 月 29 日付 薬食審査発第 0229 第 10 号）」に基づき、試験を実施した。

試験方法：日局一般試験法「溶出試験法パドル法」による。

試験条件：

試験液量：900mL 温度：37±0.5°C

試験液： pH1.2 日本薬局方溶出試験第 1 液

pH4.0 薄めた McIlvaine の緩衝液

pH6.8 日本薬局方溶出試験第 2 液

水 日本薬局方精製水

回転数：50rpm (pH1.2、pH4.0、pH6.8、水) 、100rpm (pH6.8)

試験時間：pH1.2 では 2 時間、その他の試験液では 6 時間とする。ただし、標準製剤の平均溶出率が 85% を越えた時点で終了とできる。

判定基準：ガイドラインの判定基準のうち、次の該当する項目に従って類似性を判定した。

【pH1.2、50rpm】：

標準製剤が 30 分以内に平均 85% 以上溶出しない場合

規定された試験時間において、標準製剤の平均溶出率が 50% に達しないとき、標準製剤が規定された試験時間における平均溶出率の 1/2 の平均溶出率を示す適当な時点、及び規定された試験時間において、試験製剤の平均溶出率が標準製剤の平均溶出率±9% の範囲にあるか、又は f2 関数の値が 53 以上である。

【pH4.0、50rpm】：

標準製剤が 30 分以内に平均 85% 以上溶出しない場合

規定された試験時間において標準製剤の平均溶出率が 10% 以下の場合、規定された試験時間でのみ評価し、試験製剤の平均溶出率が標準製剤の平均溶出率±9% の範囲にある。

【pH6.8、50rpm】、【pH6.8、100rpm】：

標準製剤が 30 分以内に平均 85% 以上溶出しない場合

規定された試験時間において、標準製剤の平均溶出率が 50% に達しないとき、標準製剤が規定され

た試験時間における平均溶出率の1/2の平均溶出率を示す適当な時点、及び規定された試験時間において、試験製剤の平均溶出率が標準製剤の平均溶出率±9%の範囲にある。

【水、50rpm】：

標準製剤が15～30分以内に平均85%以上溶出する場合

標準製剤の平均溶出率が60%及び85%付近となる適当な2時点において、試験製剤の平均溶出率が標準製剤の平均溶出率±15%の範囲にあるか、又はf2関数の値が42以上である。ただし、標準製剤の平均溶出率が極大となった15分の時点のみで評価した。


試験結果：すべての溶出試験条件の中で、1種類の試験液(pH6.8(50rpm))において「後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン」の判定基準に適合せず、溶出挙動が類似しているとは判定できなかった。

溶出挙動における類似性（モンテルカスト錠10mg「DSEP」及び標準製剤の平均溶出率の比較）


試験条件	溶出時間(分)	平均溶出率(%)			判定	判定基準 (モンテルカスト錠10mg 「DSEP」の溶出条件)
		モンテルカスト錠10mg「DSEP」	標準製剤(錠剤、10mg)	差(絶対値)		
50rpm	pH1.2	30	15.43	18.02	2.59	±9%又はf2関数≥53
		120	31.81	33.62	1.81	
	pH4.0	360	0.00	0.00	0.00	±9%
		5	21.78	12.18	9.60	
	pH6.8	15	32.28	25.83	6.45	不適
		水	15	81.73	82.92	
100rpm	pH6.8	5	24.79	20.85	3.94	±9%
		15	30.14	25.38	4.76	

(溶出曲線)


pH1.2/50rpm

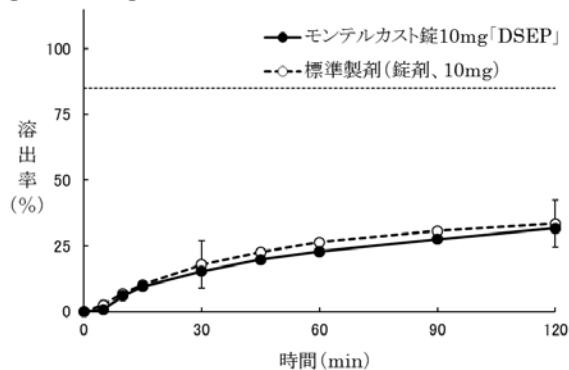


pH4.0/50rpm

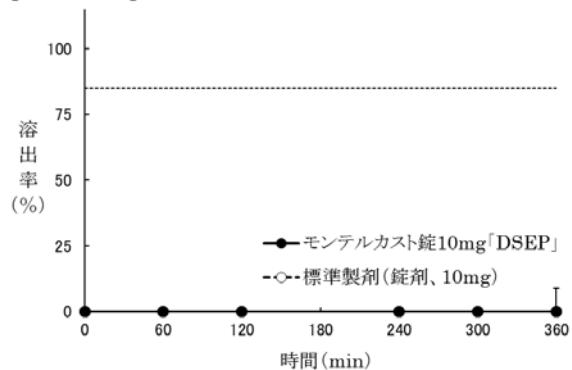


pH6.8/50rpm

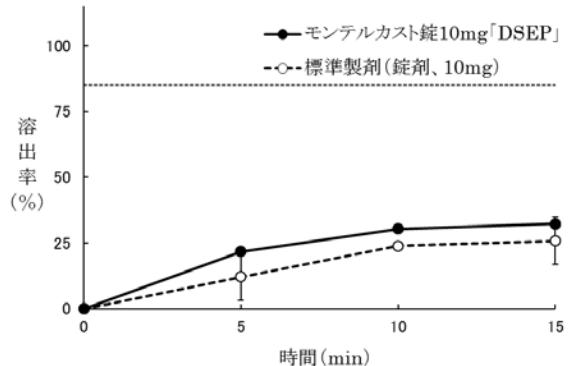

水 /50rpm

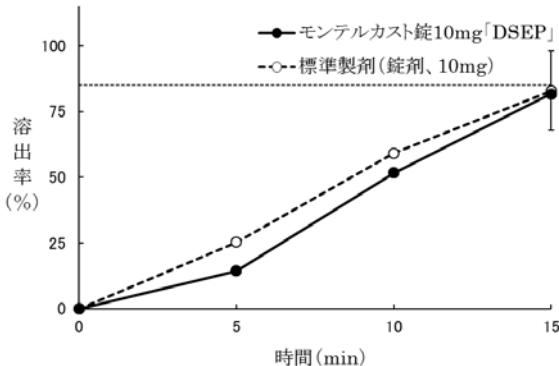

pH6.8/100rpm

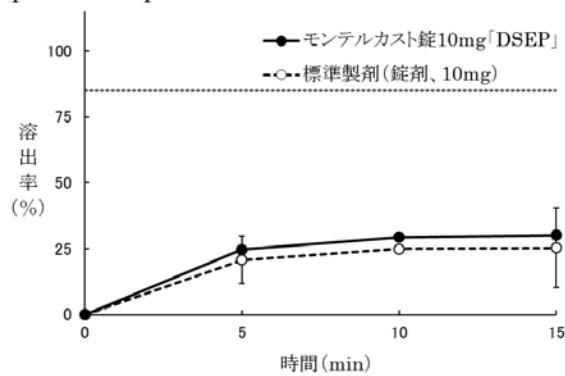

## 2. 公的溶出試験

モンテルカスト錠 10mg 「DSEP」は、日本薬局方医薬品各条に定められたモンテルカストナトリウム錠の溶出規格に適合していることが確認された。

溶出規格						試験結果 (%)
成分	表示量	試験液	回転数	規定時間	溶出率	
モンテルカストナトリウム	10mg	※	50rpm	20 分	85%以上	88.0～103.9

※：ラウリル硫酸ナトリウム溶液 (1 → 200)

MON10TEL1608